VÝPIS SKLADEB

A. PRŮČELNÍ PANELY:

VNITŘNÍ MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	100 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	1,5 MM

B. ŠTÍTOVÉ PANELY:

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	150 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	1,5 MM

C. PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:

VNITŘNÍ MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
CDM	250 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM

D. ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	200 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	60 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM

E. OBVODOVÉ STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	150 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
PLASTOVÉ LAMELY	3,0 MM

F. VNITŘNÍ STĚNY – I.PP

VNITŘNÍ OMÍTKA	20 MM
ŽELEZOBETON	300 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM

G. PODLAHA NA TERÉNU

POTĚR CEMENTOVÝ	30 MM
BETONOVÁ MAZANINA	50 MM
HYDROIZOLACE	2,5 MM

H. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL	160 MM
POLYSTYREN	50 MM
SPÁDOVÝ NÁSYP – ŠTĚRK	45MM – 170 MM
BETONOVÁ MAZANINA	30 MM
IPA	
KSD DESKY	50 MM
IPA	
EPS	50 MM
HYDROIZOLACE ASFALTOVÁ	10 MM
GEOTEXTILIE	
FOLIOVÁ KRYTINA MPVC	1,5 MM

I. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL	160 MM
POLYSTYREN	50 MM
BETONOVÁ MAZANINA	50 MM – 155MM
HYDROIZOLACE ASFALTOVÁ	10 MM
GEOTEXTILIE	
FOLIOVÁ KRYTINA MPVC	1,5 MM

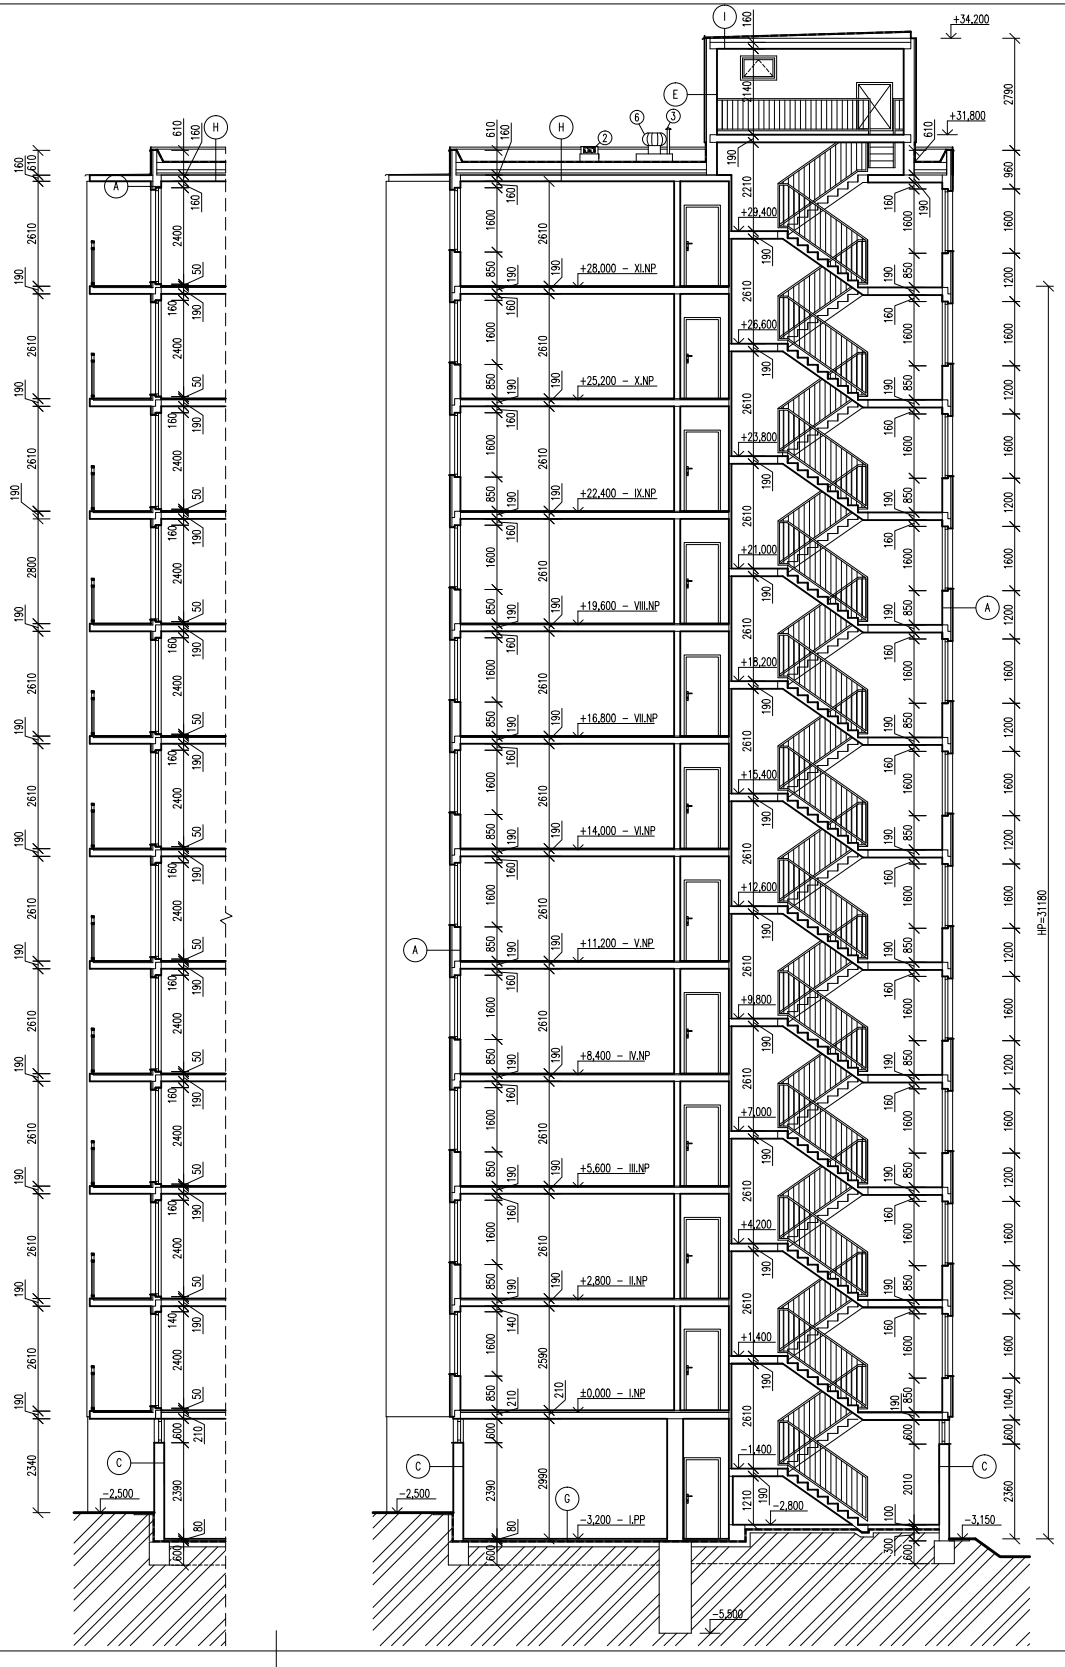

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ Z
- DISPOZICE JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMĚŘENÍ.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA
- VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ DODAVATELEM

ODKAZY

1. OCELOVÉ LODŽIOVÉ ZÁBRADLÍ (VÝPLŇ DRÁTOSKLO A TYČOVINA)
2. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA VÝŠKY 150 MM – ODVĚTRÁNÍ VZT
3. VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO STOUPACÍHO POTRUBÍ
4. STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125
5. OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘEŠNÍ NÁSTAVBU
6. VENTILAČNÍ HLAVICE LOMANCO

PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP
Martin Suchý	Ing. Radek Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba

REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VALENTOVA 1727 – 1728, PRAHA 4

ŘEZ A–A – STÁVAJÍCÍ STAV

PRÁVA

PROVEDENA JEHO KONTROLA
VÝPLNÍ

ProfiRevit

MĚŘÍTKO	1:100
FORMÁT	5 x A4
DATUM	PROSINEC/2018
STUPEŇ	DSP
Č. VÝKRESU D.1.1.B.5	**Č. KOPIE**