VÝPIS SKLADEB

A. PRŮČELNÍ PANELY:

VNITŘNÍ MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	100 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	1,5 MM

B. ŠTÍTOVÉ PANELY:

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	150 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	1,5 MM

C. PRŮČELNÍ PANELY – I.PP:

VNITŘNÍ MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
CDM	250 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM

D. ŠTÍTOVÉ PANELY – I.PP:

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	200 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	60 MM
TENKOVRSTVÁ OMÍTKA	2,0 MM

E. OBVODOVÉ STĚNY STŘEŠNÍ NÁSTAVBY

MALBA	
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM
ŽELEZOBETON	150 MM
PĚNOVÝ POLYSTYREN	40 MM
ŽELEZOBETON	70 MM
STÁVAJÍCÍ TEPELNÁ IZOLACE – EPS/MW	50 MM
PLASTOVÉ LAMELY	3,0 MM

F. VNITŘNÍ STĚNY – I.PP

VNITŘNÍ OMÍTKA	20 MM
ŽELEZOBETON	300 MM
VNITŘNÍ OMÍTKA	5 MM

G. PODLAHA NA TERÉNU

POTĚR CEMENTOVÝ	30 MM
BETONOVÁ MAZANINA	50 MM
HYDROIZOLACE	2,5 MM

H. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL	160 MM
POLYSTYREN	50 MM
SPÁDOVÝ NÁSYP – ŠTĚRK	45MM – 170 MM
BETONOVÁ MAZANINA	30 MM
IPA	
KSD DESKY	50 MM
IPA	
EPS	50 MM
HYDROIZOLACE ASFALTOVÁ	10 MM
GEOTEXTILIE	
FOLIOVÁ KRYTINA MPVC	1,5 MM

I. SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VÝTAHOVÉ ŠACHTY:

OMÍTKA VNITŘNÍ	5 MM
STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÝ DUTINOVÝ PANEL	160 MM
POLYSTYREN	50 MM
BETONOVÁ MAZANINA	50 MM – 155MM
HYDROIZOLACE ASFALTOVÁ	10 MM
GEOTEXTILIE	
FOLIOVÁ KRYTINA MPVC	1,5 MM

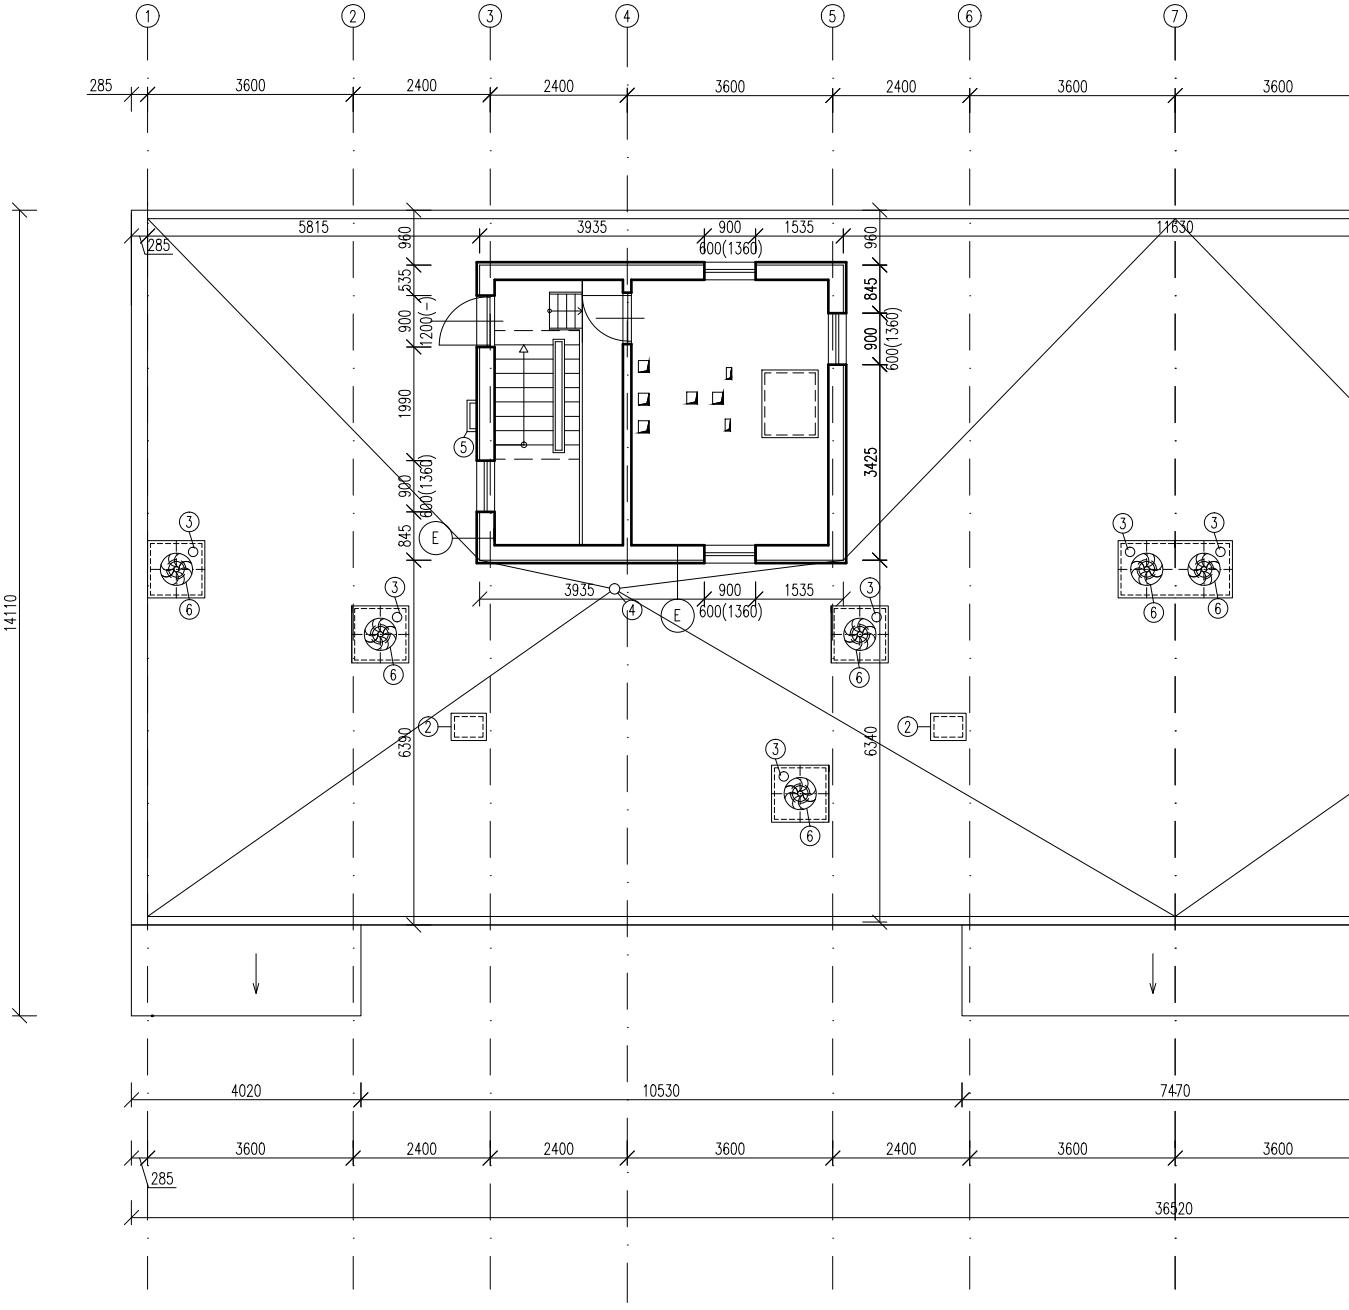

1
2
3
4
5
6
7
285
3600
2400
2400
3600
2400
3600
3600
5815
3935
900
1535
960
11630
600(1360)
285
535
900
1200(-)
845
1990
900
600(1360)
3425
845
900
600(1360)
14110
E
3935
900
1535
600(1360)
E
3
6
5
4
2
6390
6340
4020
10530
7470
285
36520

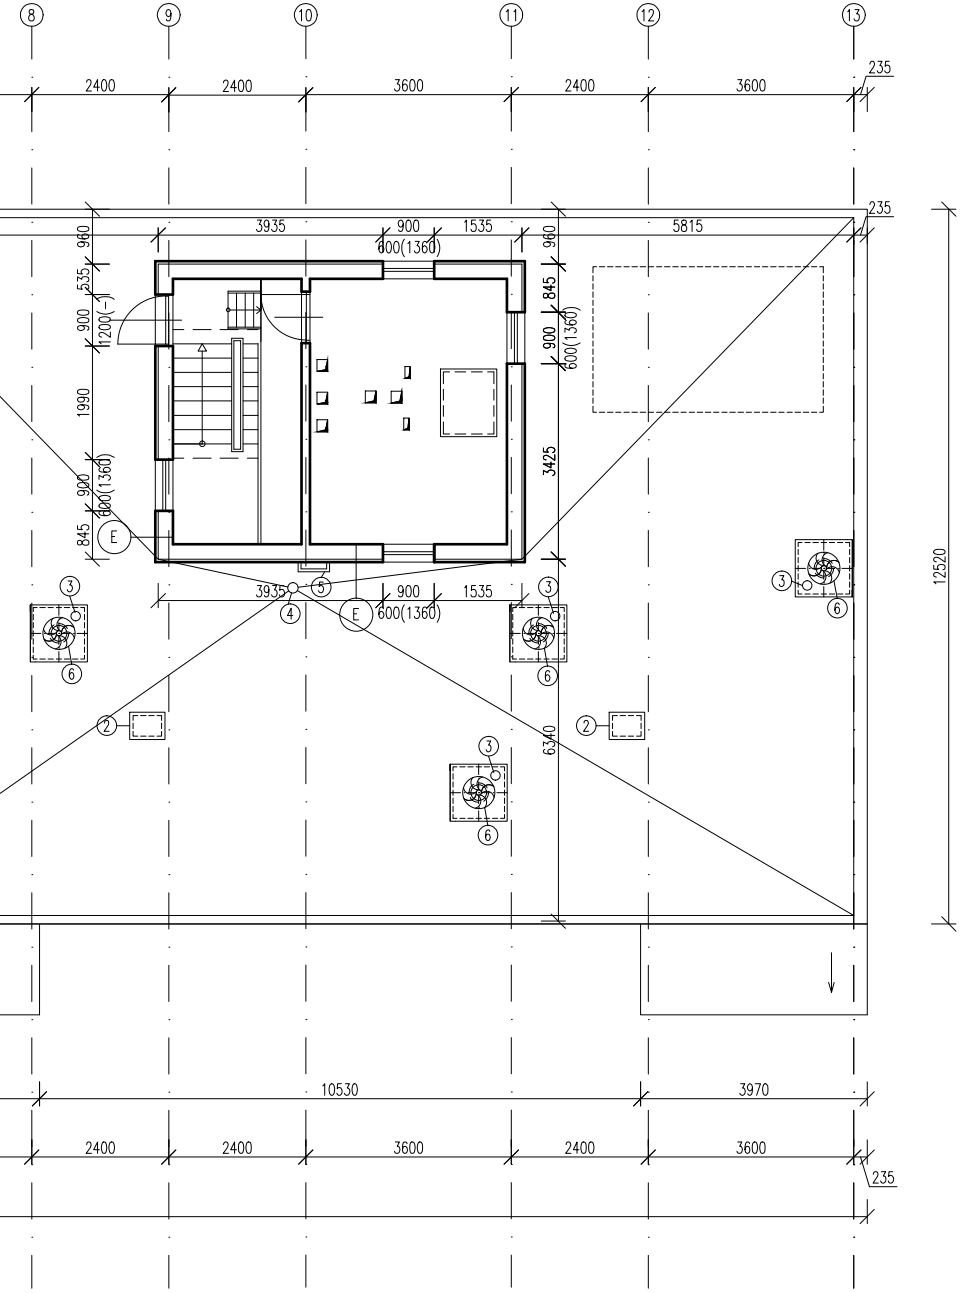
8
9
10
11
12
13
2400
2400
3600
2400
3600
235
3935
900
1535
600(1360)
5815
960
535
900
1200(-)
1990
845
3425
6340
12520
E
3
4
5
6
2
10530
3970

POZNÁMKA

- ROZMĚRY OBJEKTU JSOU DÁNY ROZMĚRY UVEDENÝMI V PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA
- DISPOZICE JSOU PŘEVZATY Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLO PROVEDENO JEJICH ZAMĚŘENÍ.
- ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE A ZPŮSOB ZALOŽENÍ JE PŘEVZAT Z PŘEDANÉ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A NEBYLA PROVEDENA JEHO KONTROLA
- VELIKOST VÝPLNÍ OTVORŮ JSOU TYPOVÉ A JE NUTNO PROVÉST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘED REALIZACÍ DODAVATELEM VÝPLNÍ

ODKAZY

1. OCELOVÉ LODŽIOVÉ ZÁBRADLÍ (VÝPLŇ DRÁTOSKLO A TYČOVINA)
2. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA VÝŠKY 150 MM – ODVĚTRÁNÍ VZT
3. VYÚSTĚNÍ KANALIZAČNÍHO STOUPACÍHO POTRUBÍ
4. STŘEŠNÍ VPUSŤ DN 125
5. OCELOVÝ ŽEBŘÍK NA STŘEŠNÍ NÁSTAVBU
6. VENTILAČNÍ HLAVICE LOMANCO



PROFIREVIT s.r.o, Ivana Olbrachta 2591, 272 01 Kladno

Vypracoval	Odpovědný projektant	HIP
Martin Suchý	Ing. Radek Novák	Ing.Arch.Zdeněk Parduba

ProfiRevit

REVITALIZACE PANELOVÉHO DOMU V ULICI VALENTOVA 1727 – 1728, PRAHA 4

MĚŘÍTKO	1:100
FORMÁT	4 x A4
DATUM	PROSINEC/2018
STUPEŇ	DSP

PŮDORYS STŘECHY – STÁVAJÍCÍ STAV

Č. VÝKRESU	Č. KOPIE
D.1.1.B.4	